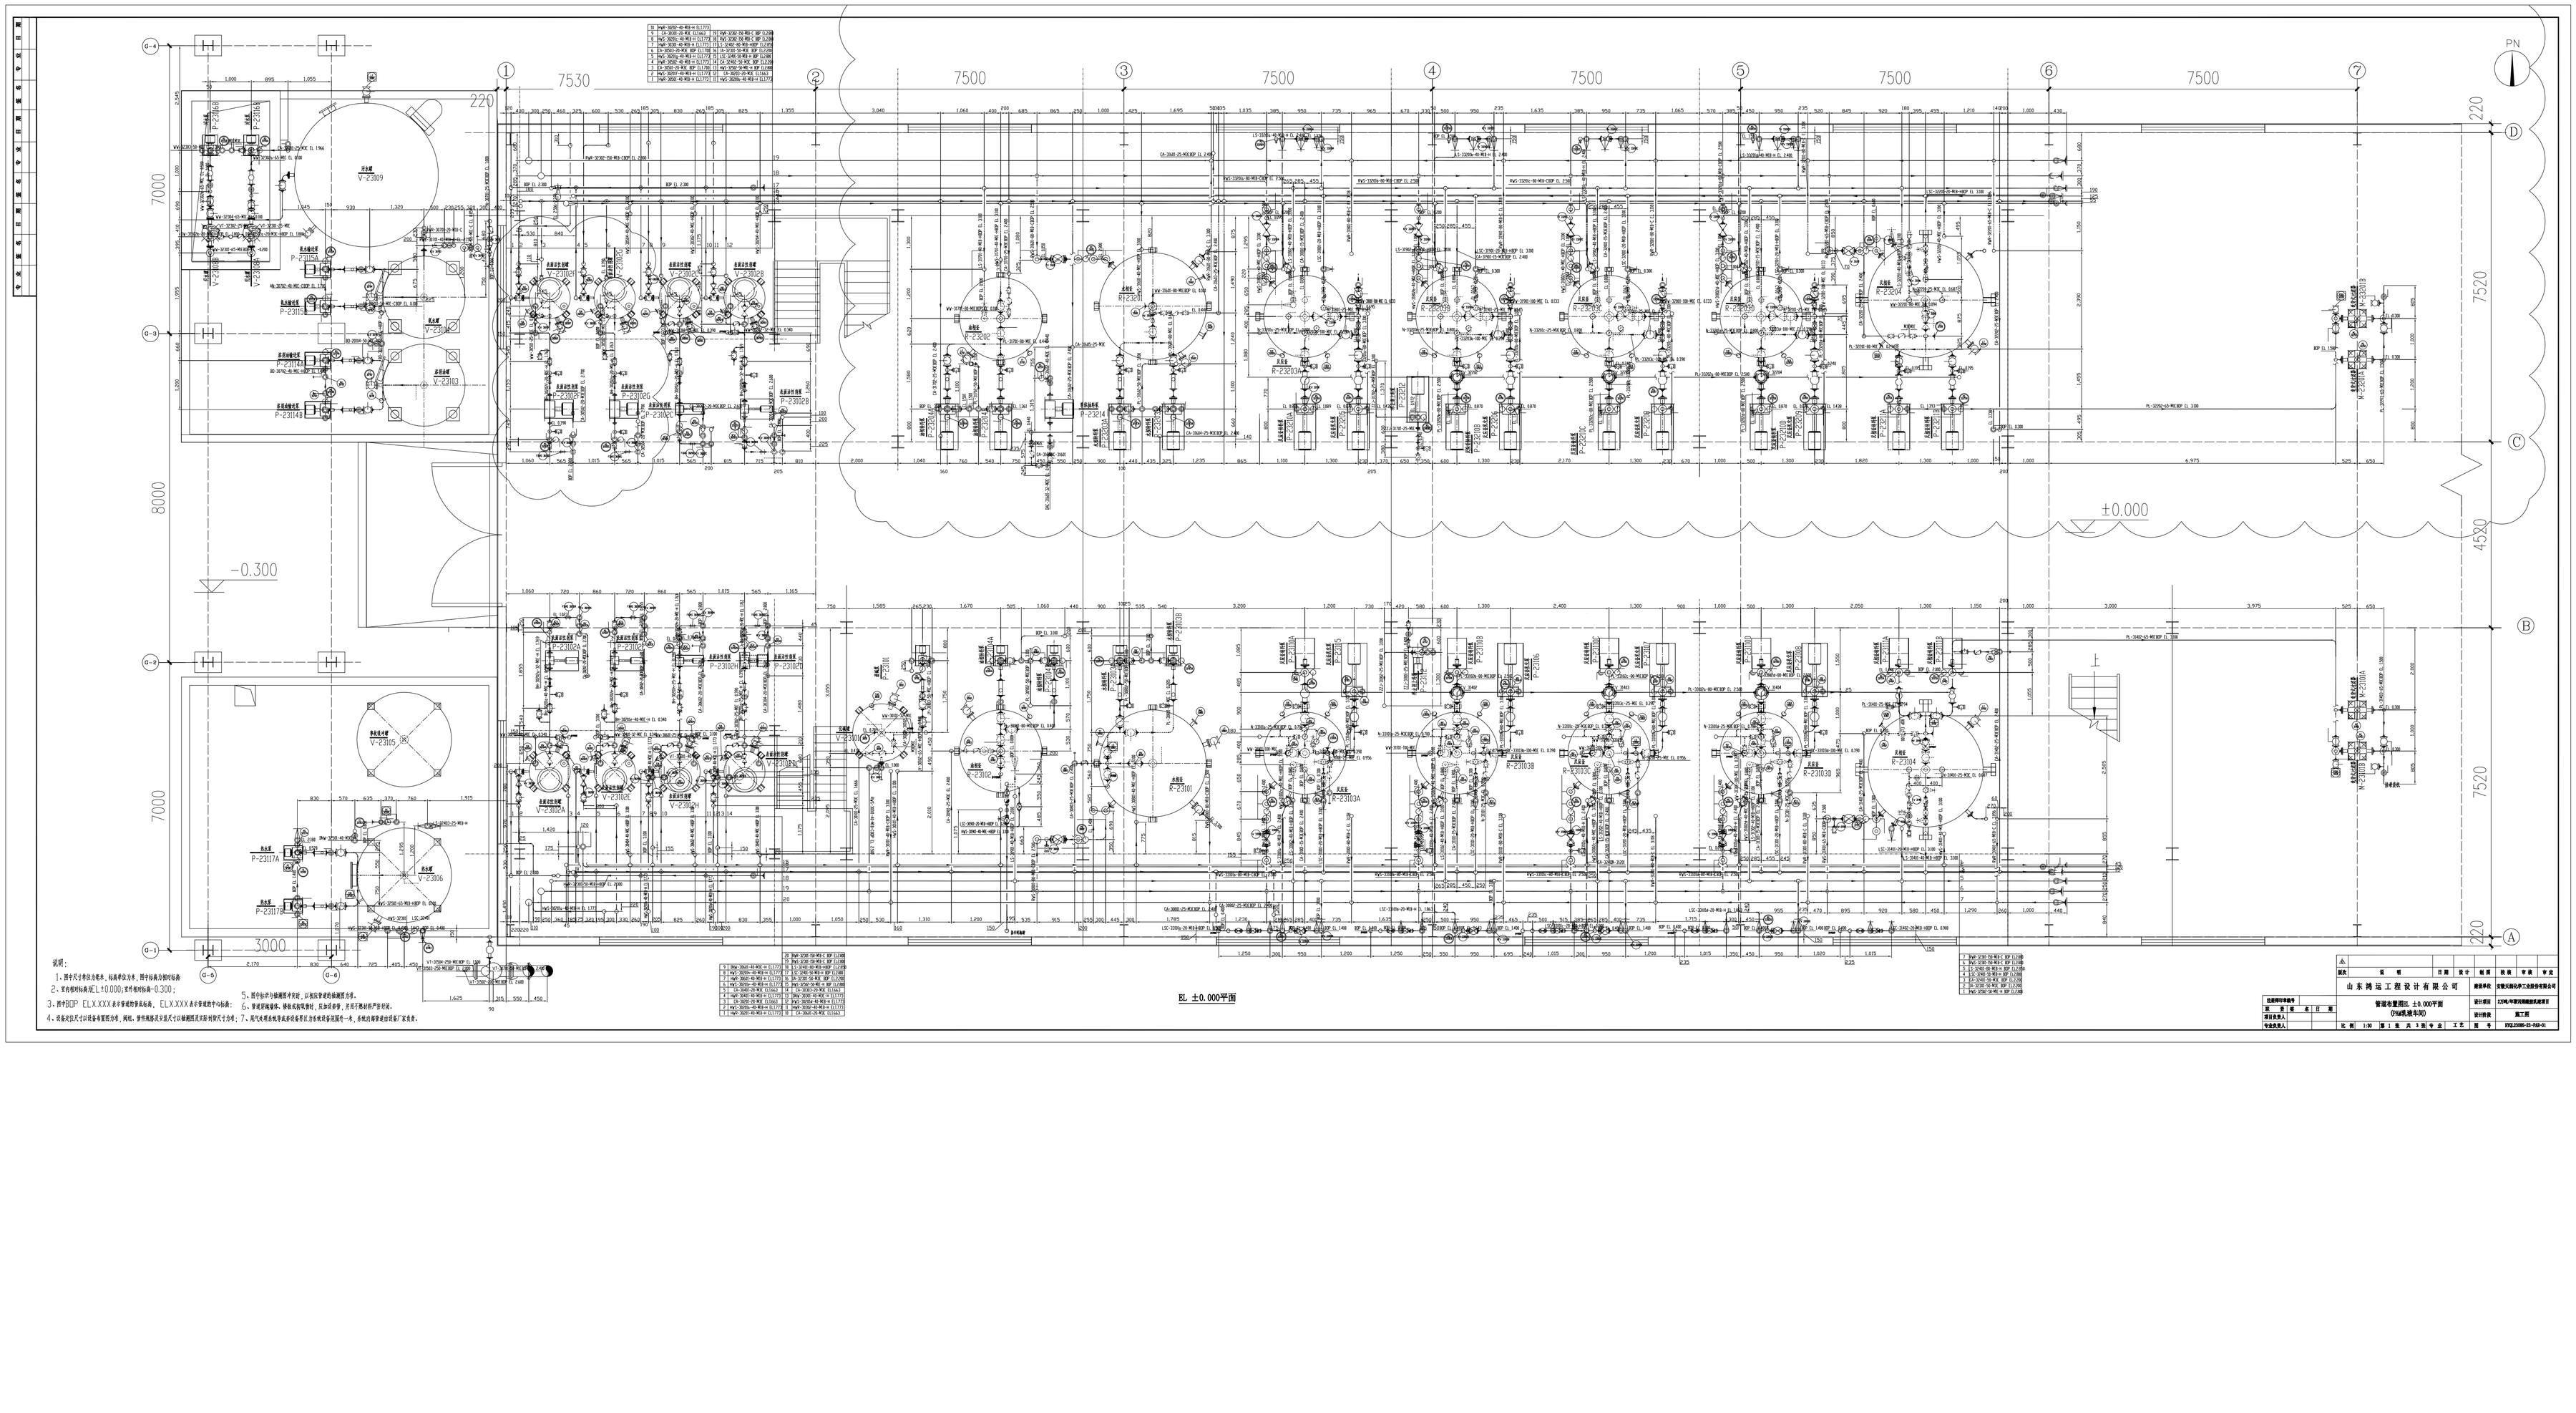


说明：

1、图中尺寸单位为毫米，标高单位为米，图中标高为相对标高

2、室内相对标高同EL±0.000；室外相对标高-0.300；

3、图中DEP ELX.XXX表示管或管承标高，ELX.XXX表示管或管中心标高；


4、设备试压尺寸以设备布置图为准，阀门、管件规格及尺寸以详细图纸及原始资料尺寸为准；

5、图中标示为详细图样中对应，以指示管道的标高位为准。

6、管道距墙净距，保温或防风管时，应加距离管，并用不锈钢带扎紧。

7、现气化用系统当系统设备厚应当在对应设备图第一本，系统在调节或设备厂家负责。

山东鸿运工程设计有限公司						
版次	说 明	日期	设计	制图	校核	审定
管道布置图EL ±0.000平面 (V4区域-B-B区)			建设单位	安徽大别山绿工业园综合管理办公室		
			设计项目	红河电厂扩建2X660级超临界燃煤项目		
			设计阶段	施工图		
比 例 1:50 第 1 张 共 1 张 专 业 工艺 图 号				HYJX2308F-03-V4D-01		

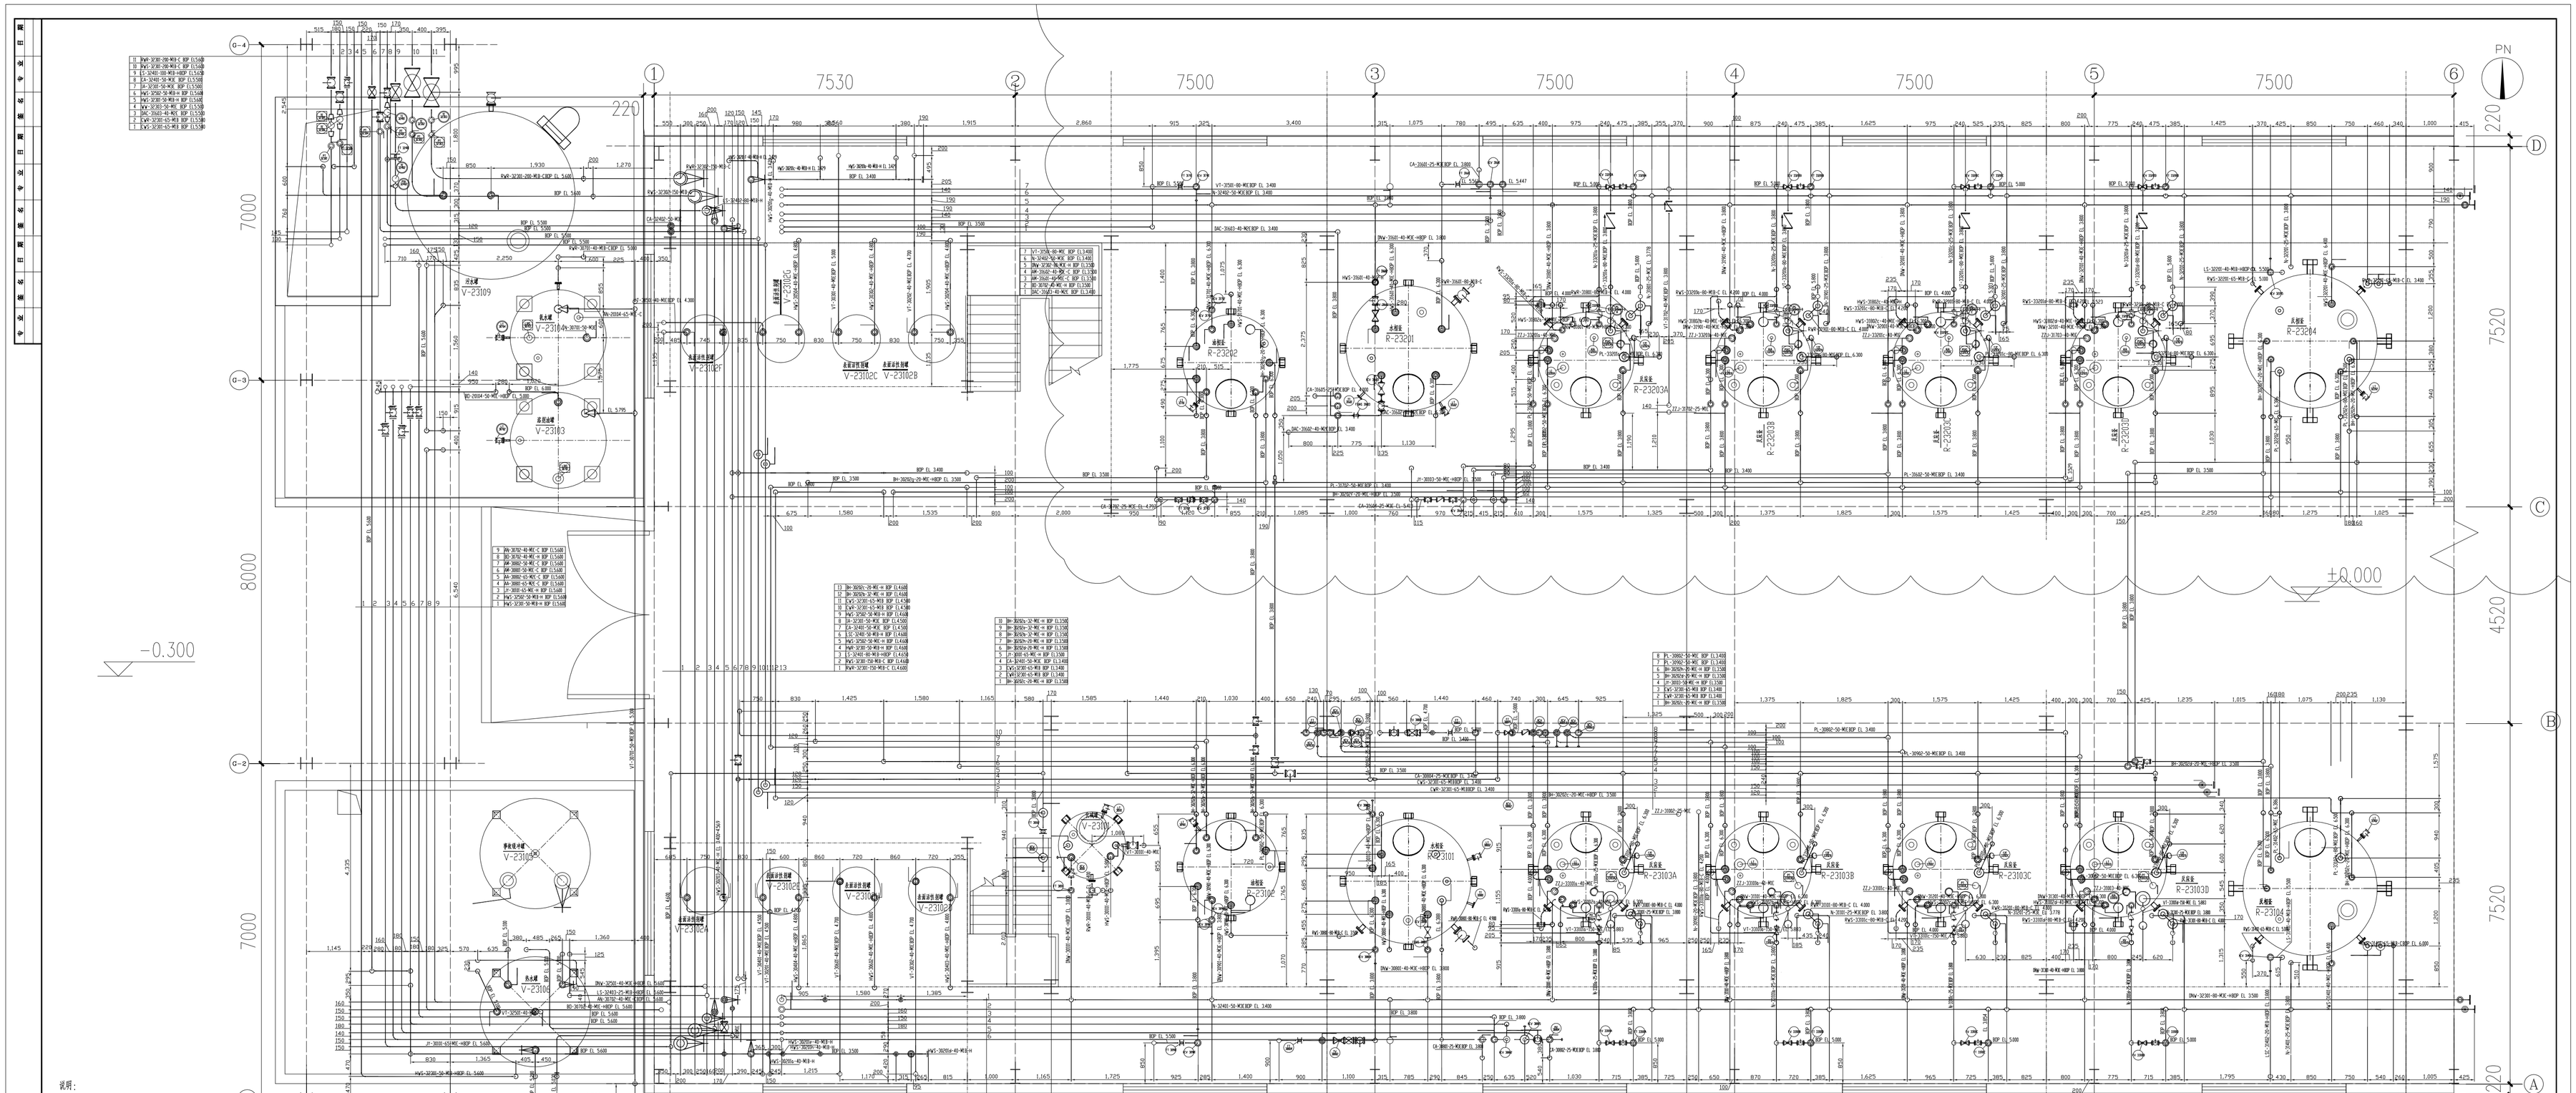

版次	说 明	日期	设计	制图	校核	审核	审定
	山东鸿运工程设计有限公司		建设单位	安徽天润化学工业股份有限公司			
	管道布置图EL+3.400平面 (PA&PE,避车间)		设计项目	22万吨/年聚丙烯粒料扩建项目			
			设计阶段	施工图			
比例 1:30	第 2 张 共 3 张 专 业	工艺	图 号	HYGJ-2306SG-23-PA&PE-02			

版次	更改单编号	日期	设计	校核	审核	审定	单位

山东跨越工程设计有限公司

建设单位	中国石化天达盛华化工有限公司
设计单位	山东跨越工程设计有限公司
工程名称	220kt/a聚丙烯装置
项目名称	聚丙烯装置(PU)-6.000平面
设计阶段	施工图
专业名称	工艺
图号	HSJL2205-23-PA0-03
比例	1:50
第 1 张 共 1 张	

EL. +6.000平面

说明：

1. 所有尺寸单位为毫米，标高单位为米。
2. 本图标高基准EL.+0000，对应绝对标高-0.300；
3. 图中EDP EL.XXXX表示该管道中心标高；
4. 设备支耳尺寸详见本图相关设备支耳尺寸表及设备图纸；
5. 管道编号详见管道仪表流程图(PID)。
6. 管径≥DN600，除标注线性外，其余为焊接。
7. 凡与其他专业有关的预留孔洞及预埋件详见有关专业的配合图纸—A.

-0.300

+0.000

7520

4520

220

7500

8000

7000

7530